


PLANO DE EVACUACIÓN

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ HOSPITAL REAL. PLANTA BAJA.

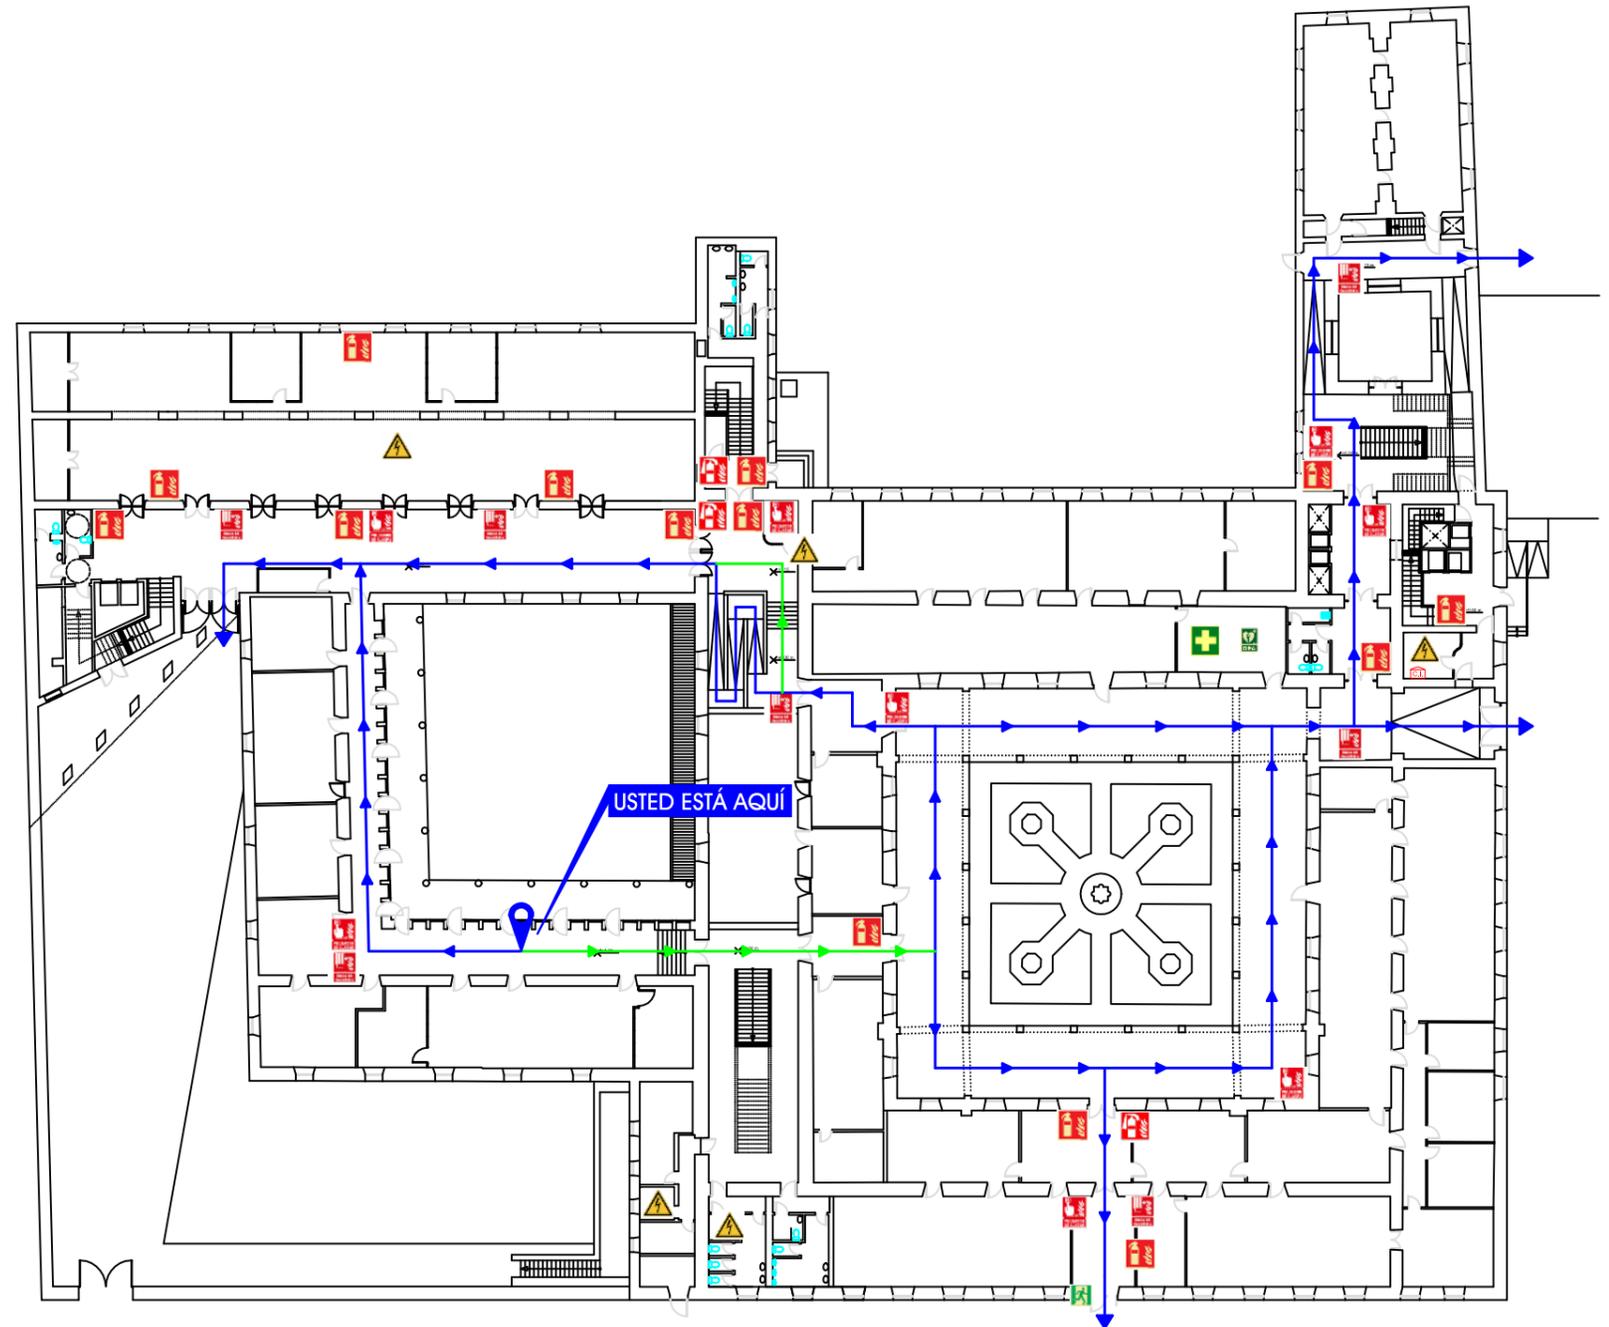


EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL		CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO		DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ HOSPITAL REAL. PLANTA PRIMERA.

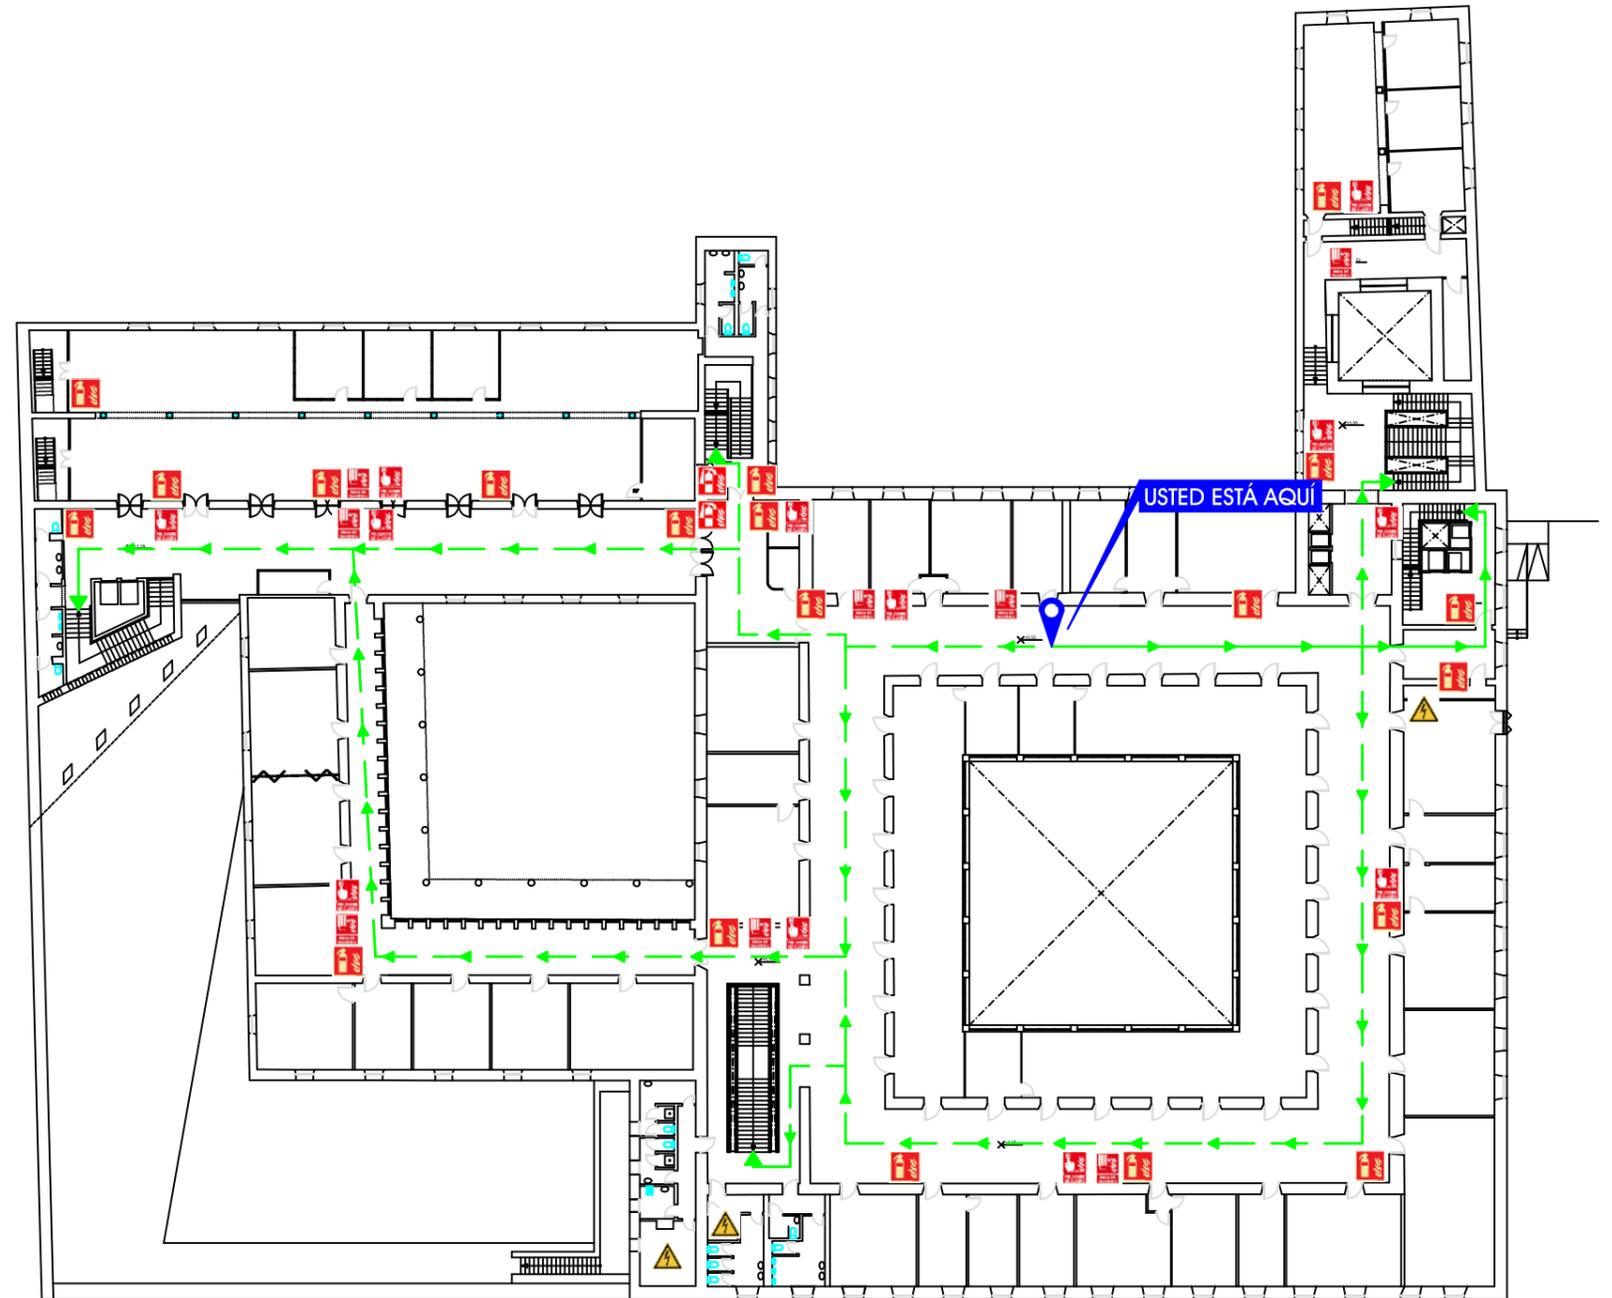

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL		CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO		DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ HOSPITAL REAL. PLANTA SEGUNDA.



EN CASO DE INCENDIO:


- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL		CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO		DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
HOSPITAL REAL. PLANTA TERCERA.

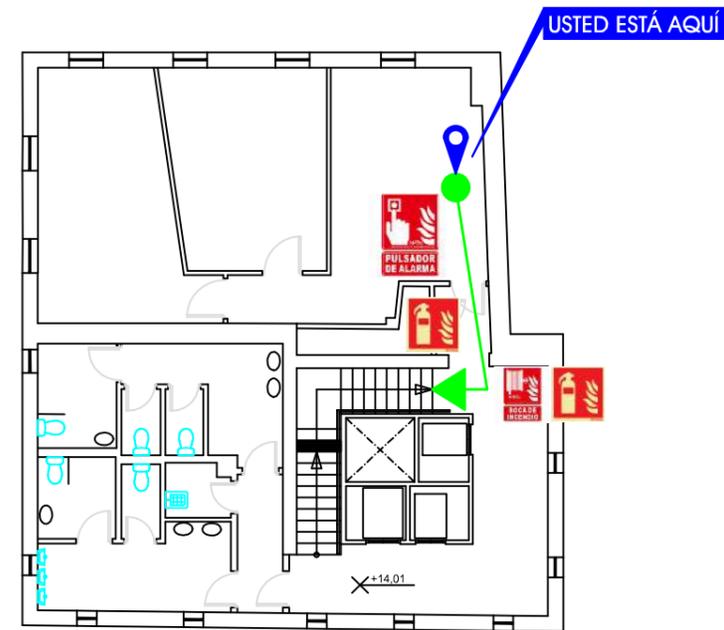

EN CASO DE INCENDIO:


- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL		CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO		DEFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
HOSPITAL REAL. PLANTA CUARTA.

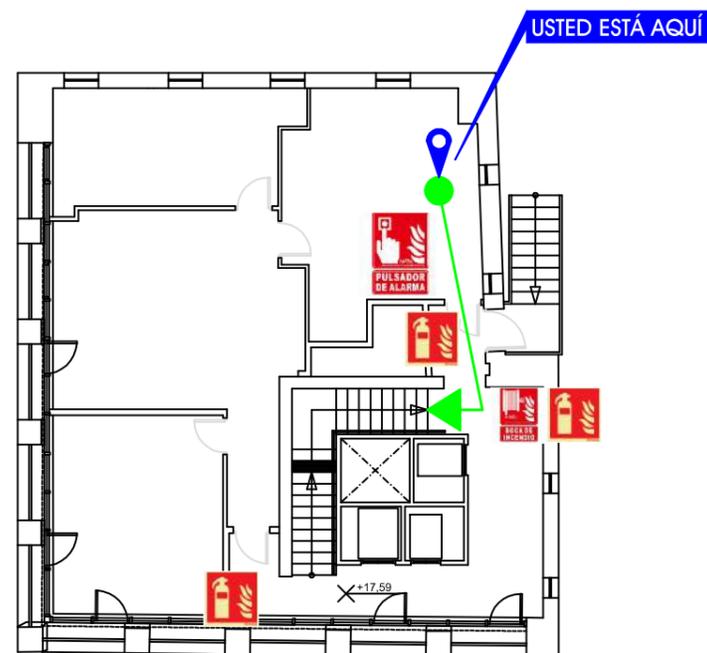

EN CASO DE INCENDIO:


- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL		CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO		DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
HOSPITAL REAL. PLANTA QUINTA.

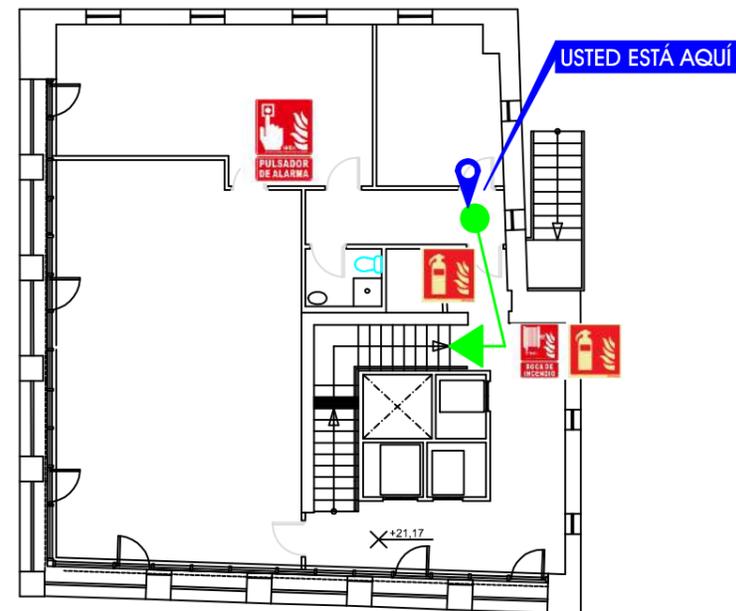

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL		CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO		DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN